


## 控制盘 (CDP312R) 的固定

控制盘可以通过一个安装组件或直接安装在柜门上。

### 控制盘直接安装在柜门上

用下述两种方法之一，通过两颗螺钉从控制盘的背面固定：

- 使用标称直径 4 mm (0.16 in.) 的标准螺钉。
- 使用标称直径 4.2 mm (0.17 in.) DIN 7981C, DIN7982C, DIN7983 C 或 DIN7976C 的平头螺钉
- 使用标称直径 4 mm (0.16 in.) 的 PT 螺钉用于热塑管。

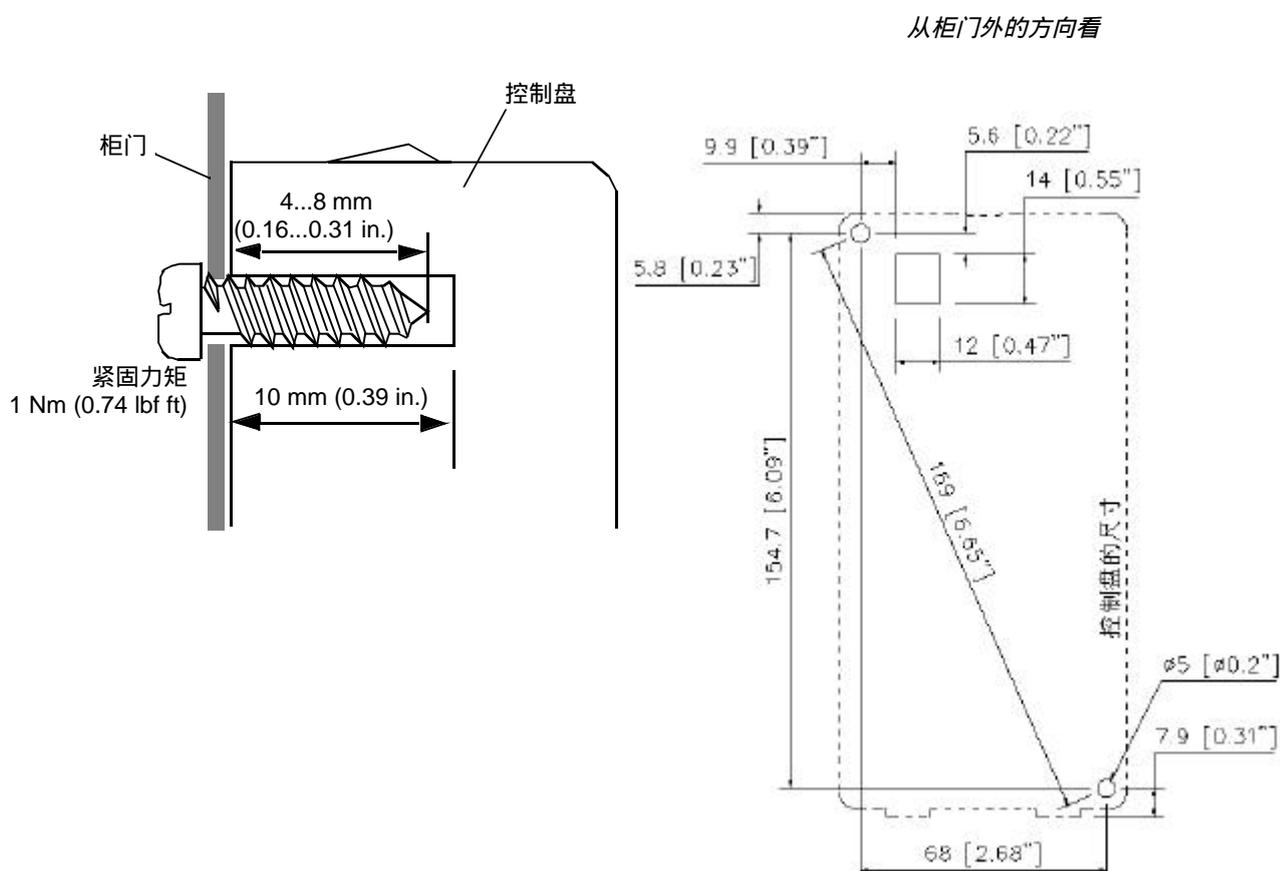

### 控制盘安装组件 (RPMP)

对于 ACS800-04 模块而言，控制盘安装组件 (RPMP) 是可选件，需要单独采购。